

Elektriülekandevõrgu arengukava 2025-2034

11.03.2025


EstLink 3

- ## Eesti-Läti neljas ühendus

-
- INVESTEERINGUD**
- UUS VÕRK:
- VÄLISÜHENDUSED
 - KONVERTERJAAM + 330kV AJ
 - 330 kV ÕHULIIN
 - 330 kV ALAJAAM
- REKONSTRUEERITAV VÕRK:
- 330 kV ÕHULIIN


ER-ELV arengukava investeeringud

- Arengukavaga määratakse **tarbimise kasvust** tulenevad investeeringud ühiselt Elektrileviga
- **Leitakse** ühiskonna vaates **optimaalseimad lahendused**
- Kokku 10 piirkonda, millest kolm on mõlemapoolsest valminud ja kinnitatud
- Eesmärk 2025.aastal kõigis piirkondades ühise arengukava valmimiseks

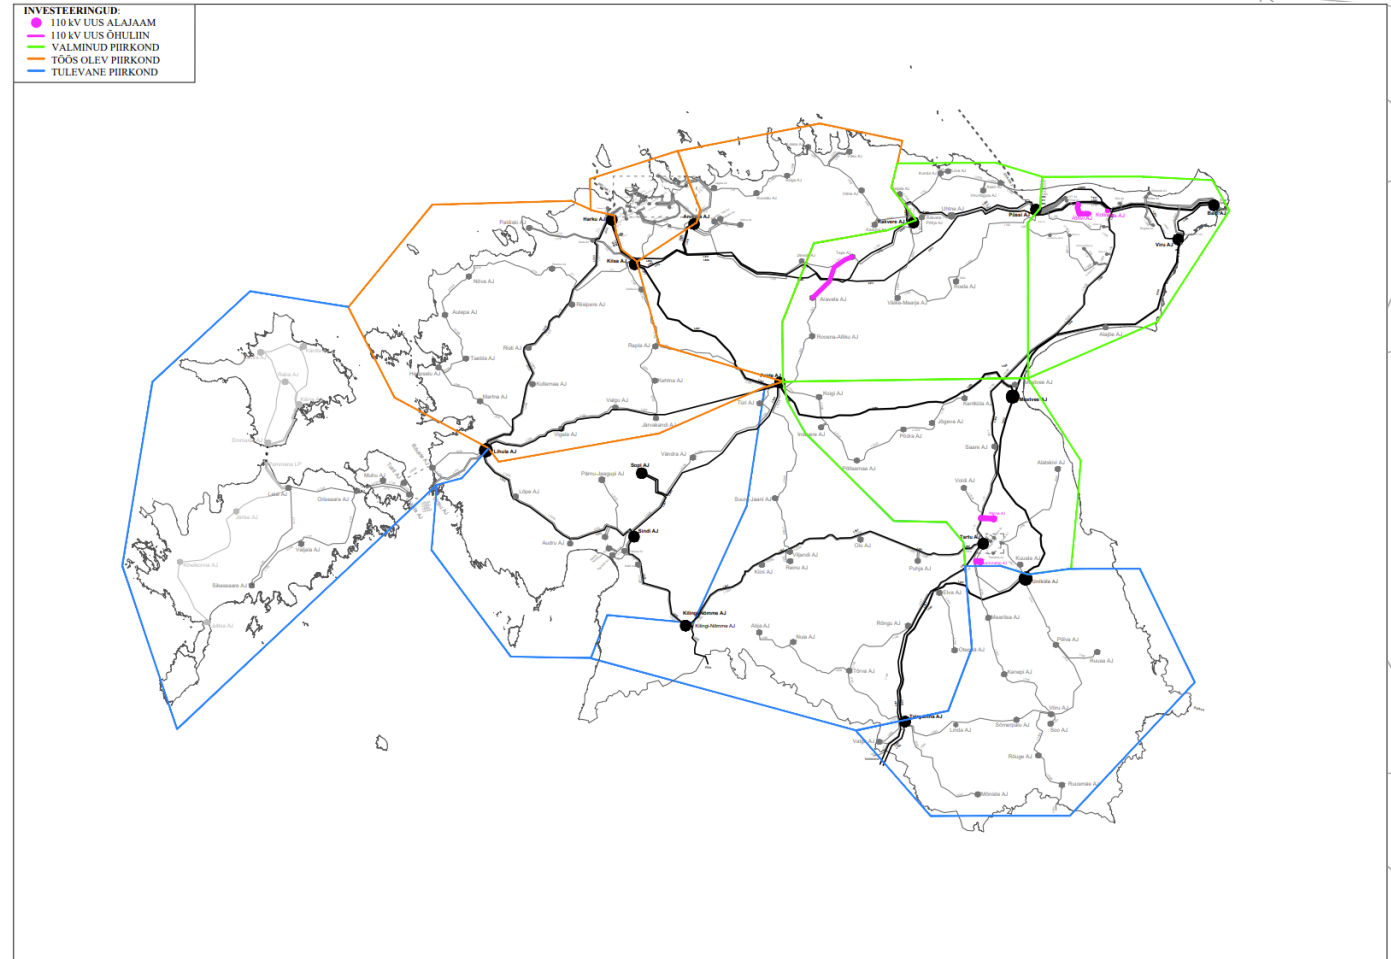


TE100 investeeringud

- Kolm stsenaariumi - Ida-, Kesk- ja Lääne-Eesti
- Kolmes piirkonnas kattuvad investeeringud - alustatakse projekteerimistega
- Orienteeruv kogumaksumus ca 300 MEUR
- Täpsustub pidevalt ajas, kuna selgust tuuleparkide asukohtade osas tekib juurde

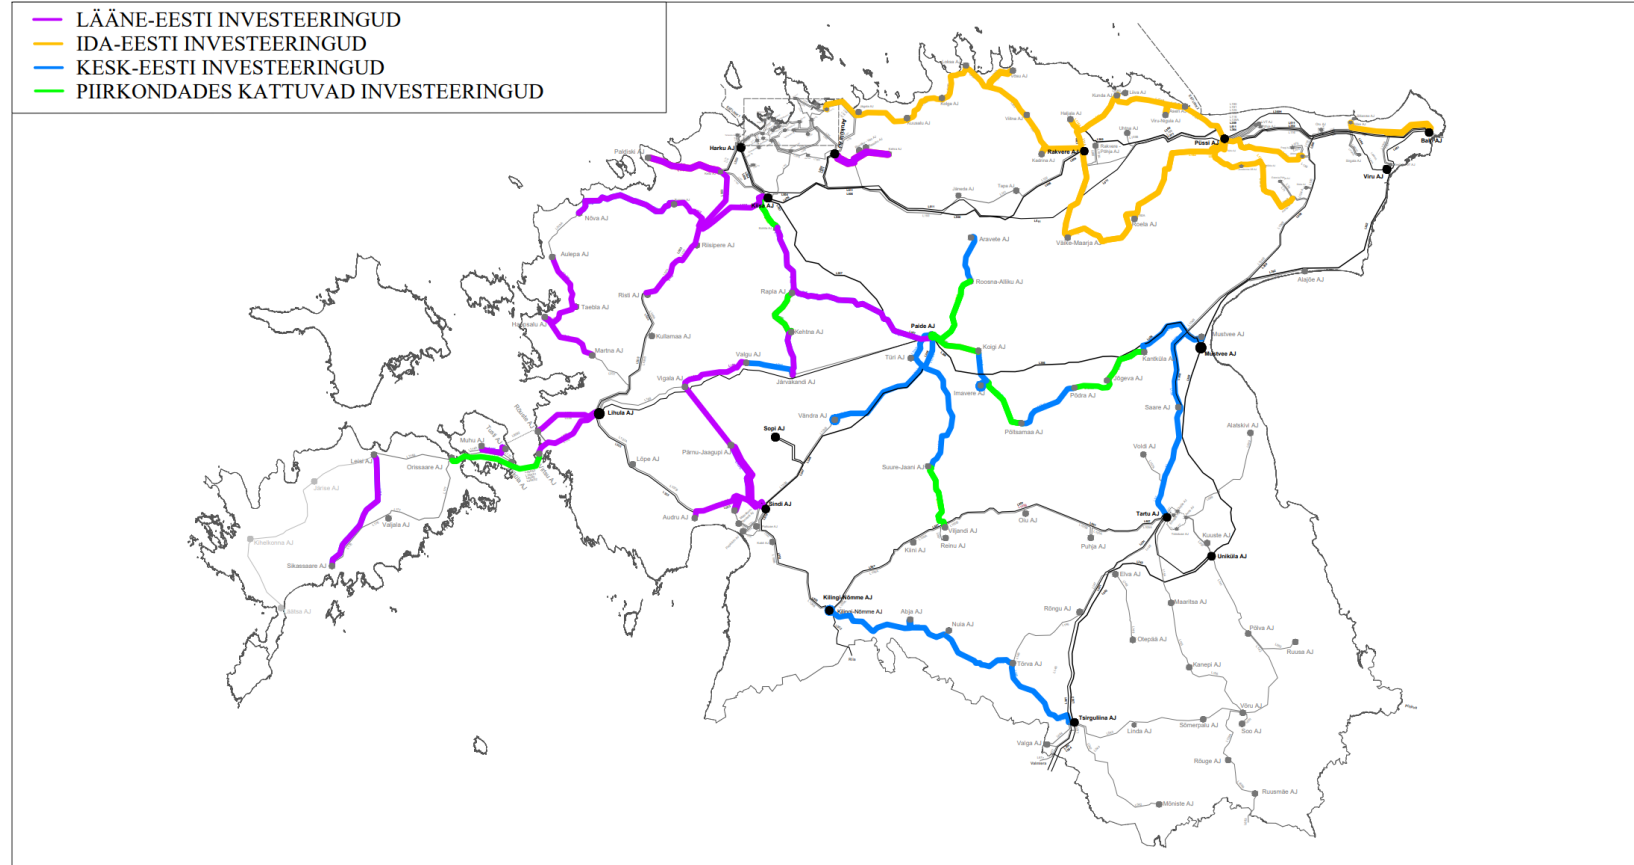


Investeeringute kategooriad vastavalt nende kindlusele

- Investeeringud jagatud kolme kategooriasse:
 - Kindlad
 - Planeeritavad
 - Perspektiivsed
- Kindlate investeeringute kogumaksumus 332 MEUR
- 32tk alajaamadega seotud tööd ja 33tk liinidega seotud tööd, 4tk ettevalmistustööd (EL3, EST-LAT 4, TE 100 trassiuuringud ja projekteerimistööd)

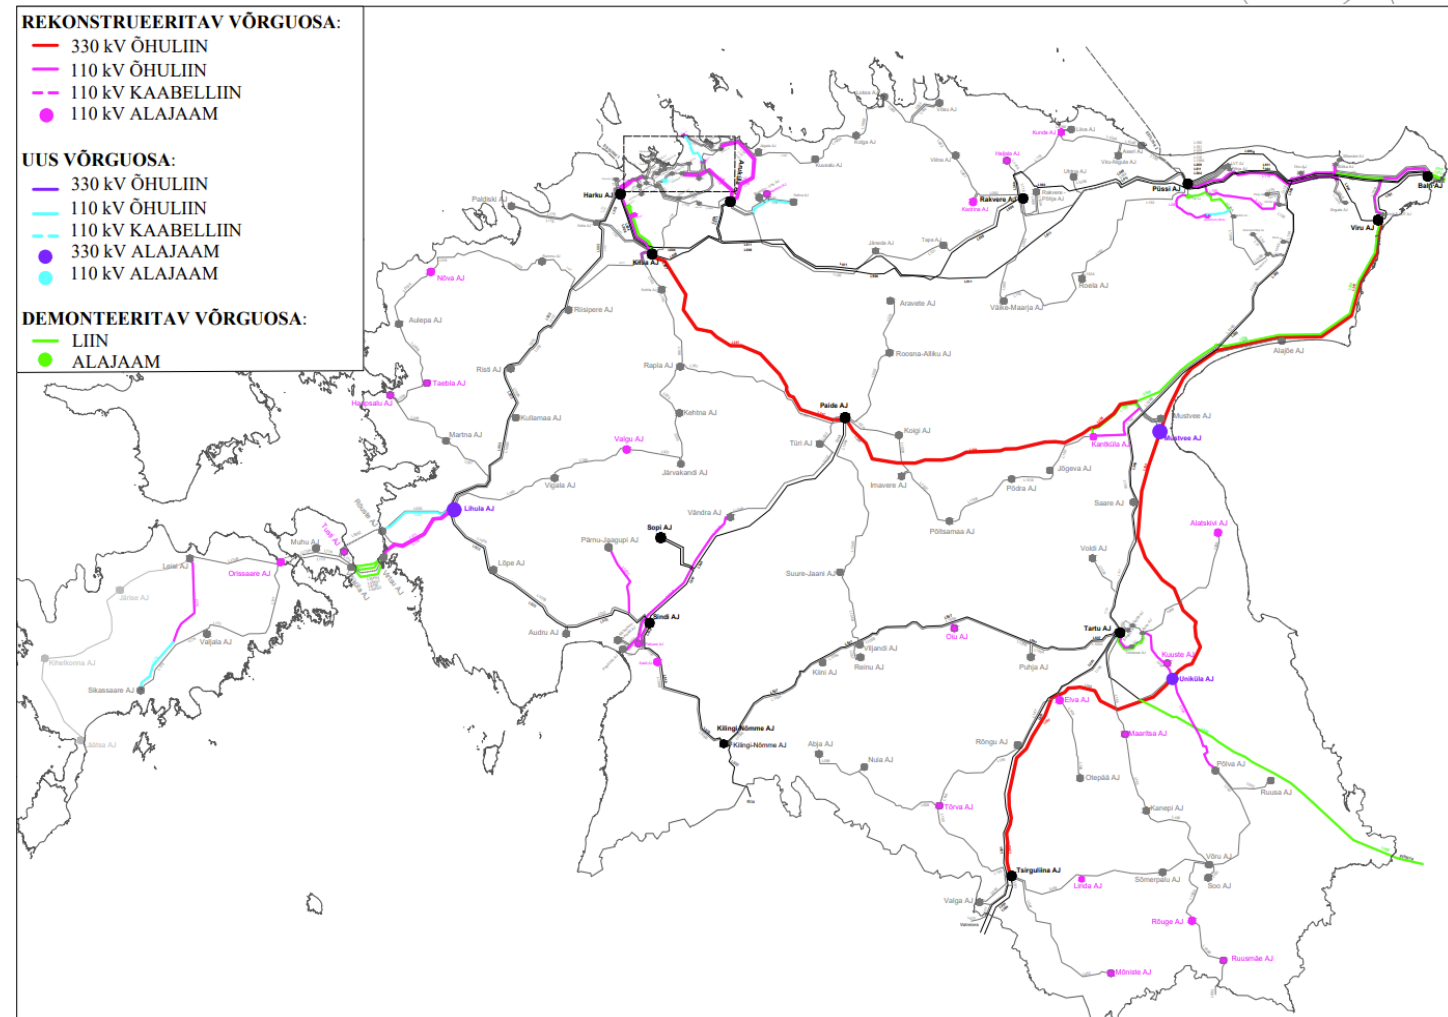

Investeeringud aastatel 2025-2029

- Kindlate, planeeritavate ja perspektiivsete elektrivõrgu investeeringute maht 5a perioodil kokku ca 1 200 MEUR, millest ca 70% planeeritakse katta võrgutariifi mitte mõjutatavate katteallikate toel (peamiselt EU kaasrahastus ja ülekoormustulu)
- Eeldusel, et Elektriturseaduse liitumiste redaktsioon võetakse vastu, lisandub sellele ca 300M€ ulatuses TE 100 investeeringuid
- Kindlate investeeringute maht 332 MEUR, millest ca 65% planeeritakse katta võrgutariifi mitte mõjutatavate katteallikate toel (peamiselt EU kaasrahastus ja ülekoormustulu)

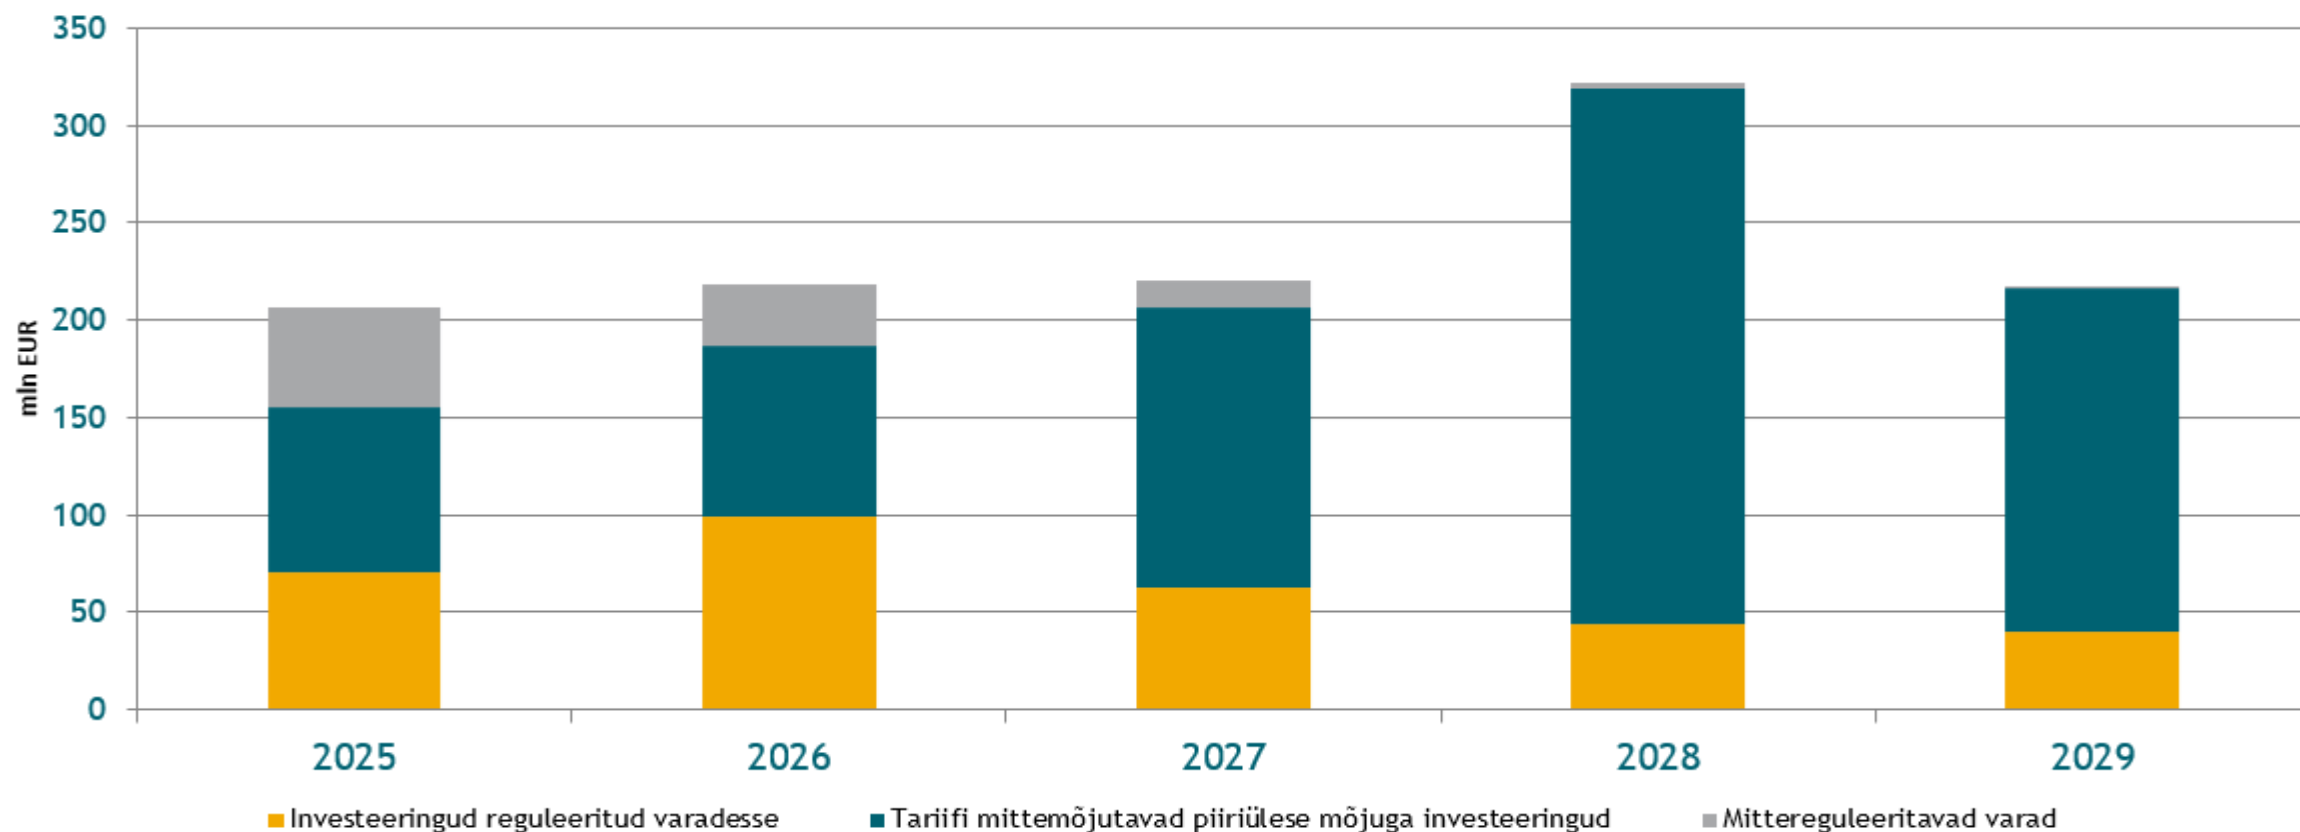

Tänan!